

المملكة المغربية
Royaume du Maroc



وزارة الفلاحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات
Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime,
du Développement Rural et des Eaux et Forêts

BULLETIN D'ESSAIS
N° 9261-IL-3516-03-2019
GOUTTEUR AZUD PREMIER PC
AUTOREGULANT 1,6 l/h

1. Demandeur de l'essai :

Société MAGRISER
Lotissement 266, Z,I, Mohammedia Ouest
Mohammedia/Maroc

2. Echantillonnage :

L'échantillonnage a été réalisé par les techniciens du SEEN en date du 08/02/2019 selon les Normes en vigueur.

3. Identification des caractéristiques du produit soumis à l'essai

(Selon le prospectus fourni par le demandeur)

Distributeur	Goutteur Intégré Autorégulant
Marque	AZUD PREMIER PC
Débit nominal	1,6 l/h
Pression de service	0,5 - 4 bars
Fabricant	Société AZUD/Espagne
Fournisseur	Société MAGRISER/Mohammedia/Maroc




4. Essai N°1 : Homogénéité de Fabrication

L'essai est conduit conformément à la norme ISO 9261

4.1. Résultats d'essais N°1 :

Débit nominal déclaré q_n en l/h	1,60
Nombre de distributeurs testés	25
Pression d'essais en mCE	22,5
Débit moyen q_{moy} en l/h	1,53
Débit maximal q_{max} en l/h	1,67
Débit minimal q_{min} en l/h	1,40
Ecart du débit moyen mesuré au débit nominal % : $100 \frac{q_{moy} - q_n}{q_n}$	-4,38
Coefficient de variation du débit : CV %	3,99

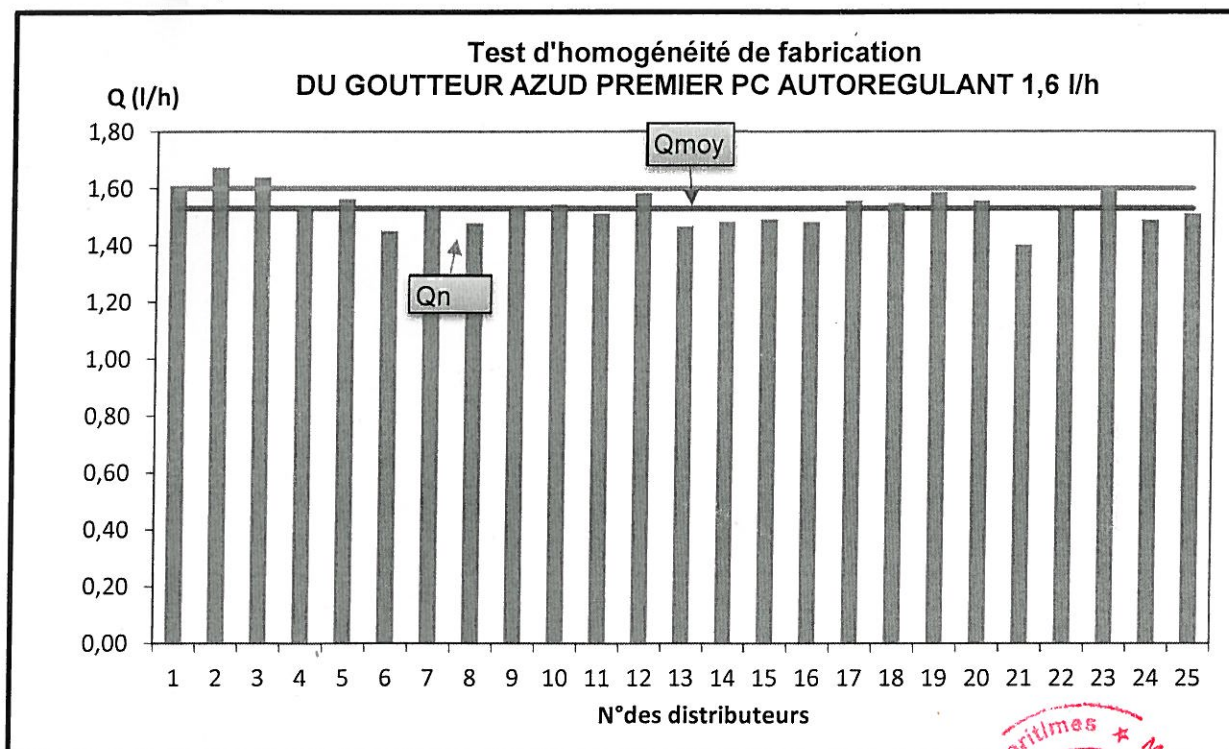

4.2. Conclusion de l'essai N°1 :

D'après les résultats du test et le tableau d'appréciation(1), l'échantillon testé présente une très bonne homogénéité de fabrication.




(1) : Tableau d'appréciation de l'homogénéité de fabrication

Valeur du CV (%)	≤ 5	5 à 10	10 à 15	> 15
Appréciation	Très bonne	Bonne	Médiocre	Mauvaise

5. Essai N°2 : Loi Débit-Pression et Tolérance la Variation de Pression

L'essai est conduit conformément à la norme ISO 9261

5.1. Résultats d'essais N°2 :

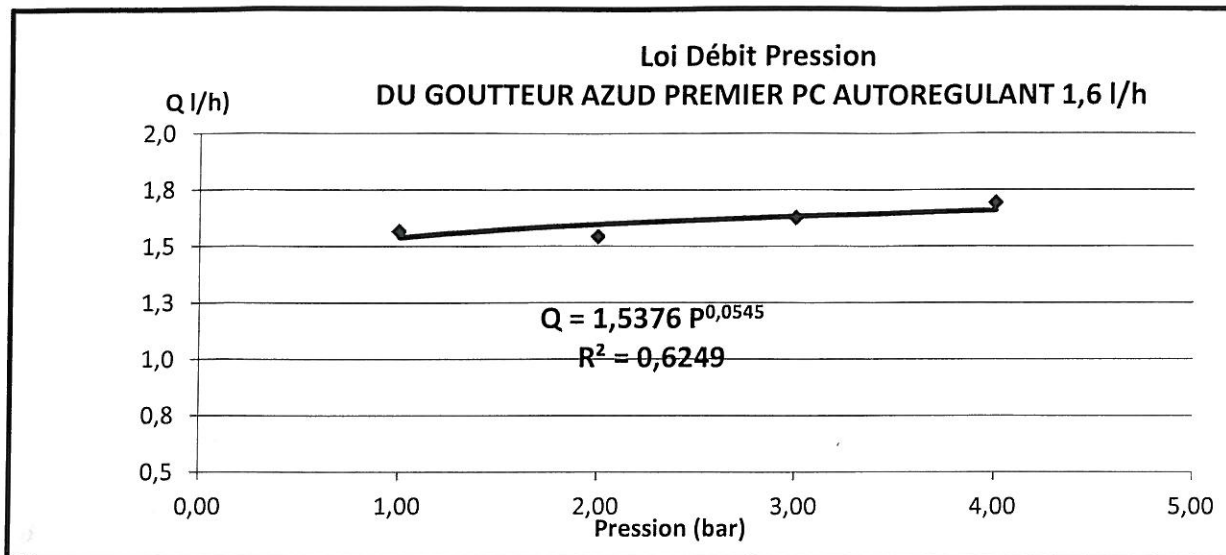

5.2. Conclusion de l'essai N°2 :

La loi qui lie le débit Q d'un distributeur à la pression qui règne dans la rampe est de la forme :

$$Q = 1,5376P^{0,0545}$$

La tolérance aux variations de pression est appréciée à partir de la valeur absolue de l'exposant. D'après les résultats du test et le tableau d'appréciation (2), le goutteur AZUD PREMIER PC 1,6 l/h objet du test est tolérant aux variations de pression.

Essais réalisés le **19/03/2019** au laboratoire d'hydraulique relevant de la Direction de de l'Irrigation et de L'Aménagement de l'espace Agricole.

Date limite de validité de ce bulletin est le **18/03/2021** (circulaire N° 182/DF/ DCG du 3 Février 2011).

Opérateur d'essai :
ABOUTALHA M.
AEL HOSSI A.

chef du Laboratoire d'Hydraulique et
 de la Normalisation
CHOUBRA M.

Approuvé par : *[Signature]*

Le Directeur de l'Irrigation et de
 l'Aménagement de l'Espace Agricole
 Signé : **Ahmed EL BOUARI**

(2) : Tableau d'appréciation de la tolérance aux variations de pression

Valeur de x	0 à 0,05	0,05 à 0,1	0,1 à 0,15	0,15 à 0,2	> 0,2
Appréciation	Très tolérant	Tolérant	Peu tolérant	Très peu tolérant	Hors norme